


Logigramme résumant la procédure d'introduction des demandes de raccordement ⁽¹⁾ des nouvelles UPD (établi conformément à l'art 80§3 du RTD⁽²⁾)

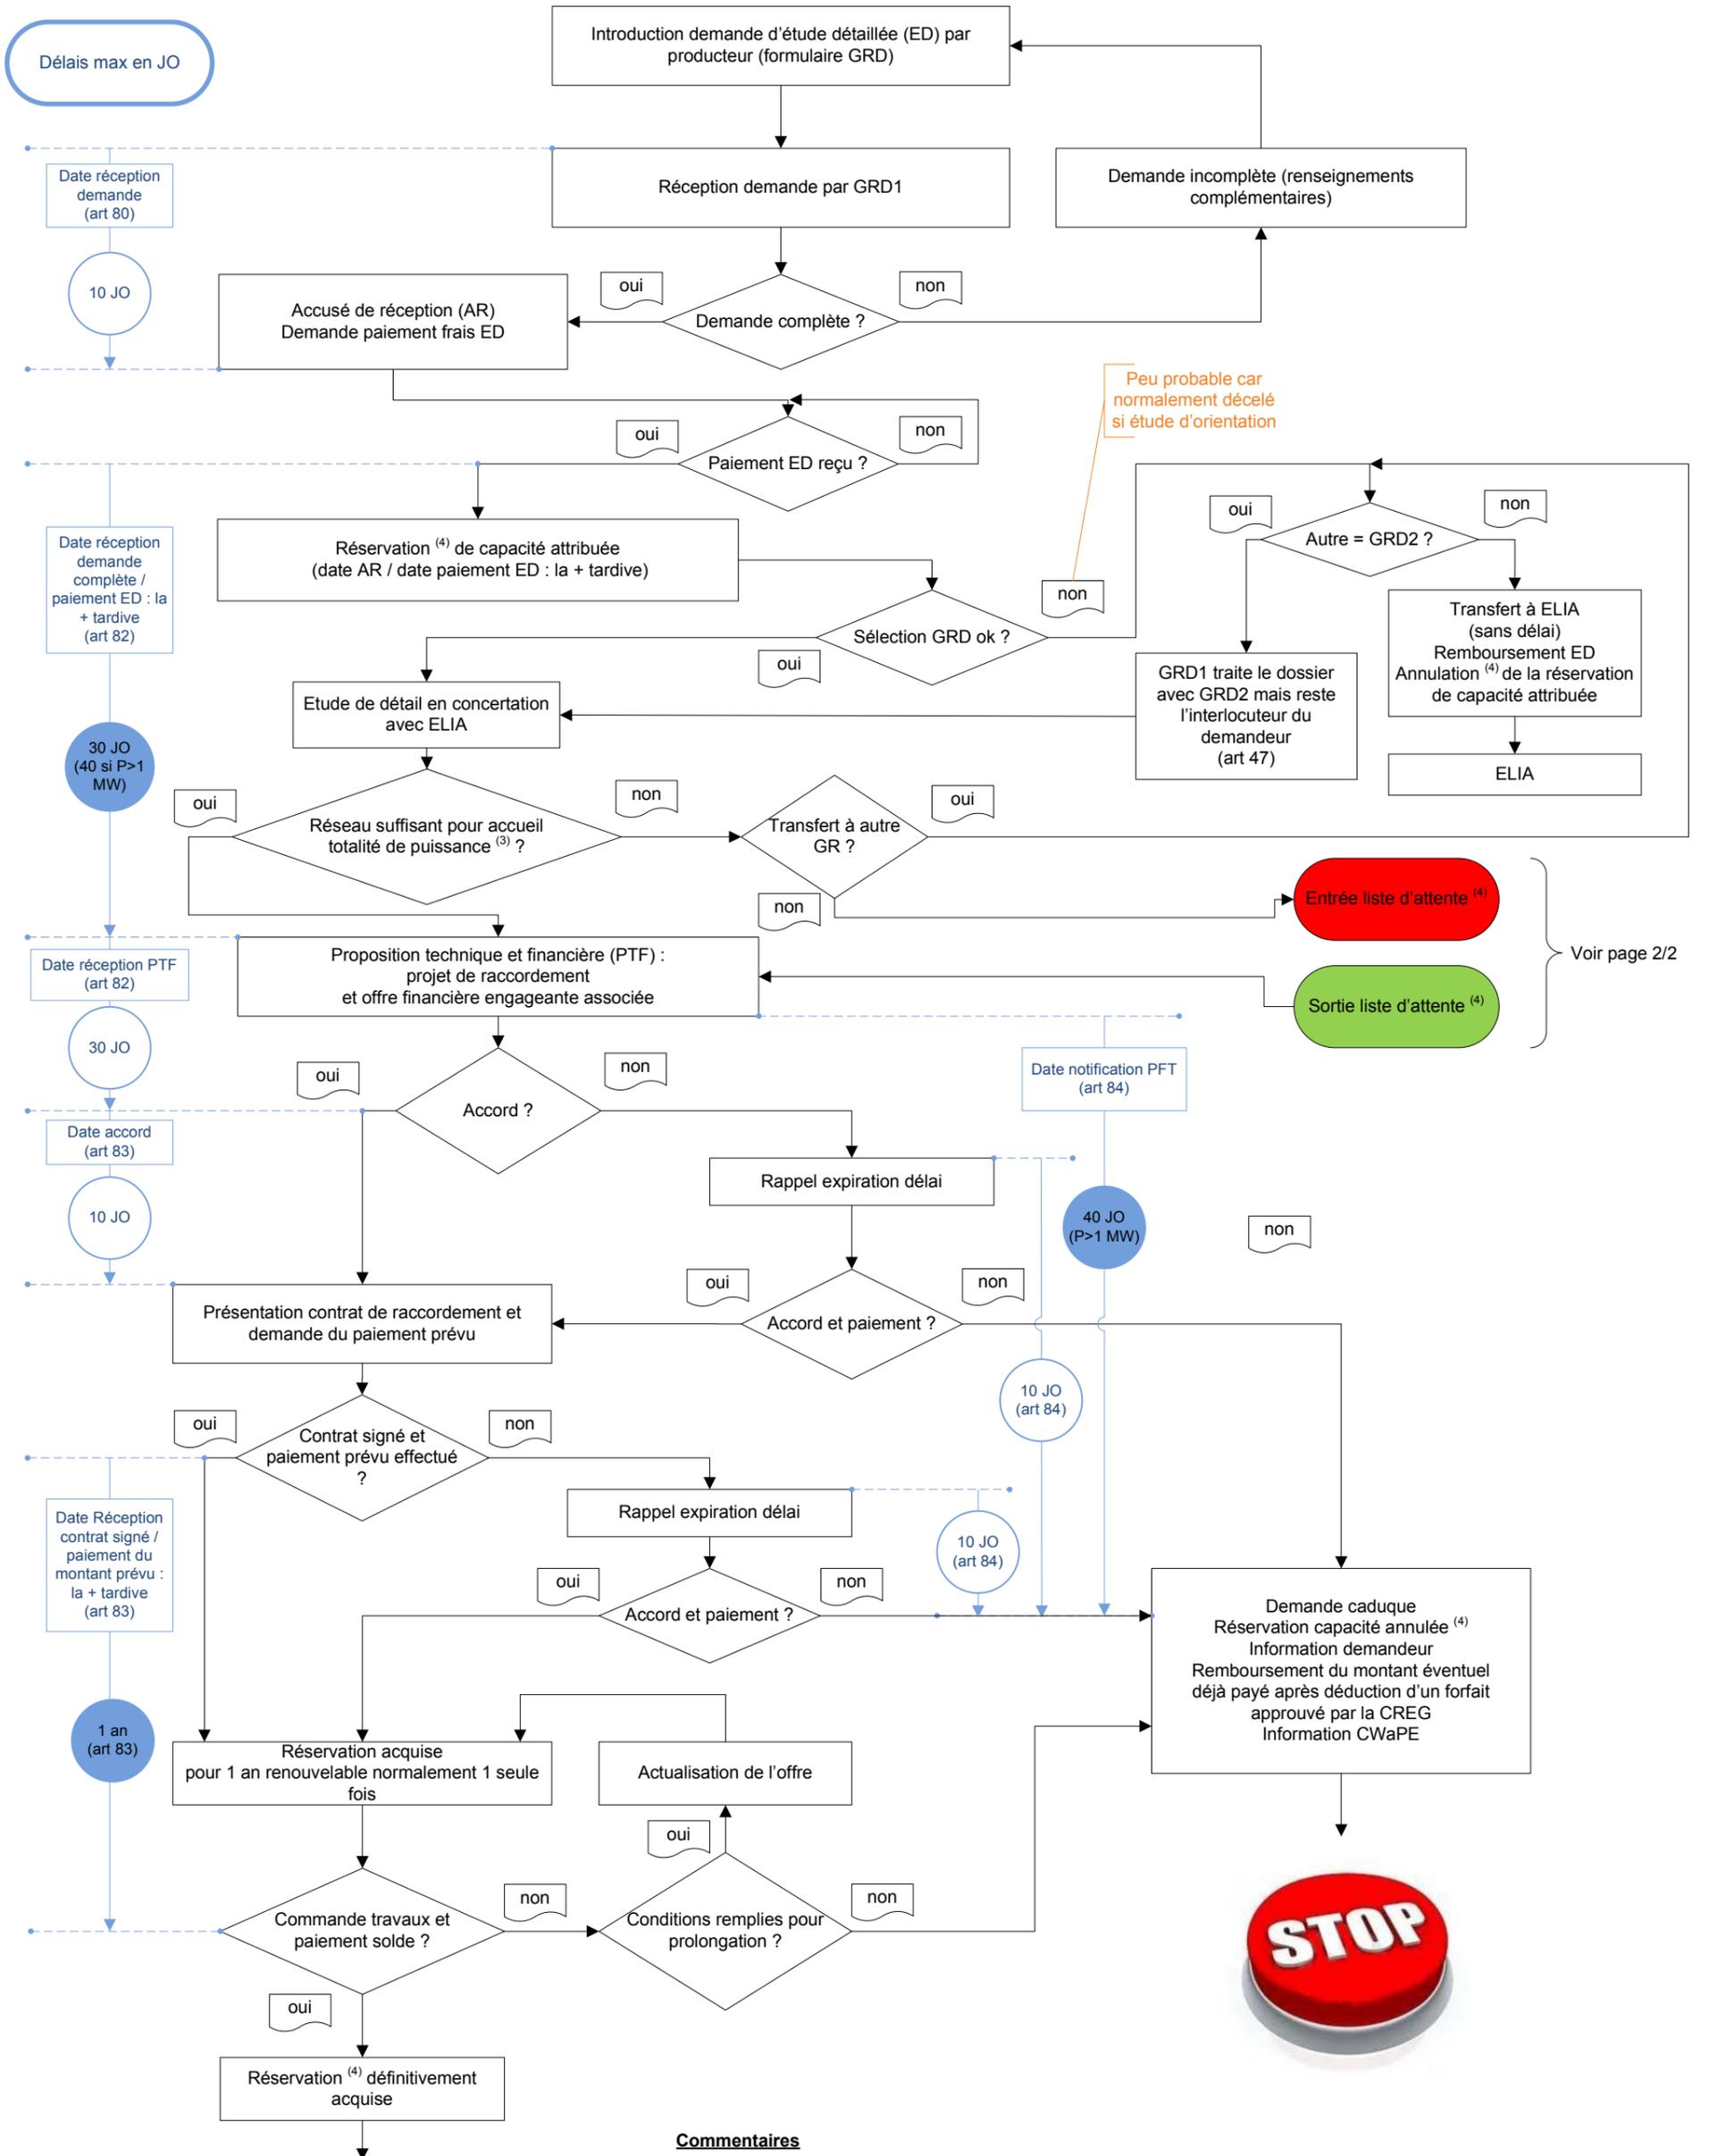

Commentaires

x = Prolongations possibles sous conditions (voir RTD)


⁽¹⁾ applicable en HT et éventuellement en BT au-delà de 56 kVA (art 94§3)

⁽²⁾ édition de mai 2011

⁽³⁾ en veillant à l'intérêt technique et économique du demandeur (art 47§1er)

⁽⁴⁾ toute réservation/annulation de capacité doit faire l'objet d'une information immédiate à ELIA



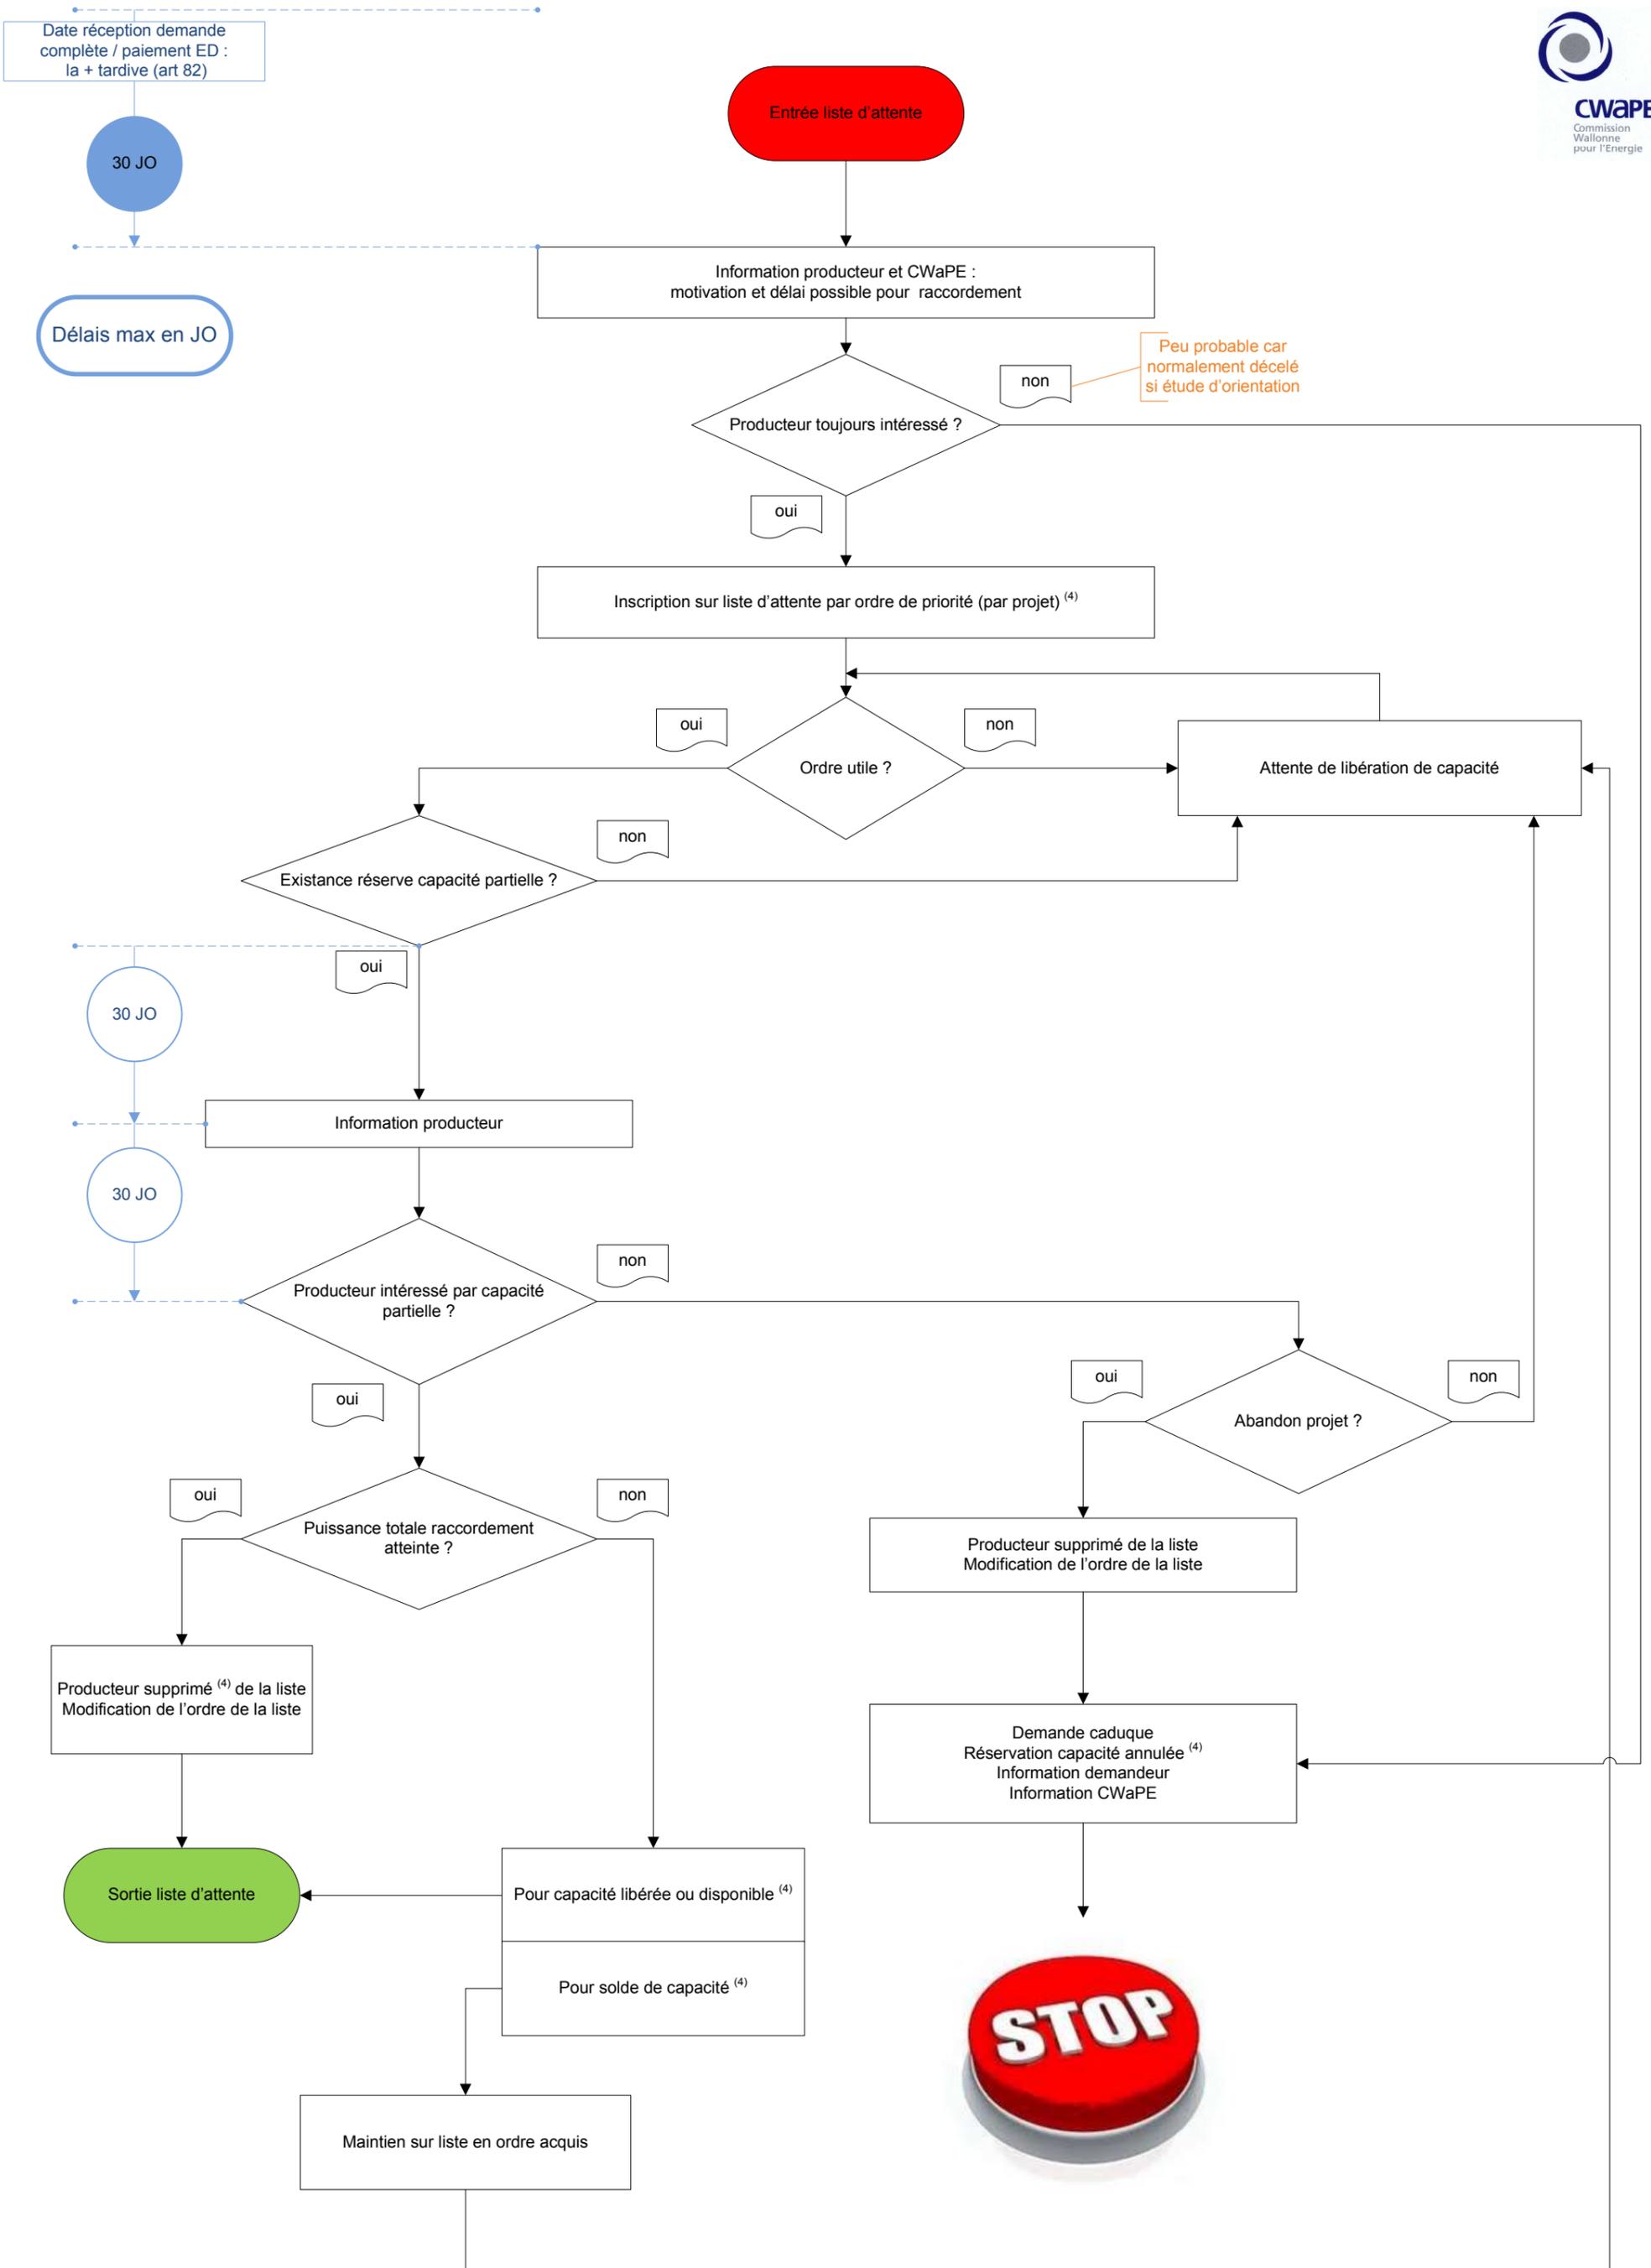

(4) toute réservation/annulation de capacité doit faire l'objet d'une information immédiate à ELIA