


Contrat de raccordement au réseau de distribution basse tension

(version septembre 2022)

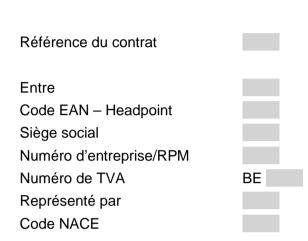

dénommé ci-après "Utilisateur du Réseau de Distribution ou URD"

d'une part

Et ORES ASSETS
Code EAN-GLN 5414490000900_E

Siège social Avenue Jean Mermoz, 14 – 6041 GOSSELIES

Numéro d'entreprise 0543696579 RPM Gosselies

Numéro de TVA BE 0543 696 579

Représenté par

dénommé ci-après "Gestionnaire du Réseau de Distribution ou GRD"

d'autre part

et tous deux également dénommés ci-après, sans distinction, séparément "Partie" et conjointement "Parties".

Considérant

- 1) que le Gestionnaire du Réseau de Distribution est exploitant et/ou propriétaire du réseau de distribution jusqu'à une tension de 16 kV:
- 2) que le Gestionnaire du Réseau de Distribution a été désigné par le Gouvernement wallon comme gestionnaire du réseau de distribution dans sa zone d'activité;

il a été convenu ce qui suit :

Article 1: Objet du contrat

Ce contrat est une annexe au Règlement de raccordement au réseau de distribution d'électricité basse tension.

Le Règlement de raccordement définit et régit les rapports entre le Gestionnaire du Réseau de Distribution (ci-après GRD) et l'Utilisateur du Réseau de Distribution (ci-après URD) tels que prévus aux termes du Règlement Technique électricité (ci-après « R.T. Electricité ») ainsi que leurs droits et obligations réciproques.

Le présent contrat de raccordement définit les conditions et modalités particulières des droits et obligations réciproques du GRD et de l'URD. Il s'applique aux raccordements BT > 56 kVA ainsi qu'aux raccordements BT d'unités de production d'électricité décentralisées >10 kVA (vertes ou autres).

Le Règlement de raccordement, le contenu du présent contrat ainsi que les annexes qui en font partie forment un tout. L'URD reconnaît explicitement avoir pris connaissance du Règlement de raccordement, du contrat de raccordement et des annexes.

Toute disposition nouvelle introduite dans le décret et ou le Règlement technique, après la signature du présent contrat, est applicable au contrat en cours, dès son entrée en vigueur.

L'URD et le GRD reconnaissent que le Règlement est intégralement soumis au R.T. Electricité pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne, pris par arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 publié au Moniteur belge le 11 mai 2011 (ci-après "R.T. Electricité") et en particulier aux dispositions générales (Titre I), et au Code de raccordement (Titre III) du R.T. Electricité ainsi qu'à toutes les éventuelles modifications futures de ce Règlement.

La présente convention annule tous les contrats et conventions précédents entre les Parties, concernant le raccordement au réseau de distribution du GRD.



Article 2 : Données particulières du raccordement

2.1 Les données particulières relatives à ce contrat sont détaillées dans les annexes. Toutes les annexes jointes à ce contrat font partie intégrante du présent contrat.

Liste des annexes :

| Modalités d'exécution et délais de réalisation | Annexe 1 |
|--|----------|
| Identification du raccordement | Annexe 2 |
| Description du raccordement | Annexe 3 |
| Prescriptions spécifiques du GRD | Annexe 4 |
| Dispositions relatives à l'accès des personnes aux installations de raccordement | Annexe 5 |
| Procédures d'accès et de sécurité spécifiques applicables dans le site de l'URD | Annexe 6 |
| Dispositions diverses | Annexe 7 |
| Personnes de contact | Annexe 8 |

2.2. Les déclarations et garanties faites et données par l'URD en rapport avec sa demande de raccordement sont considérées comme ayant été faites et données en même temps pour le présent contrat et font partie de ses obligations contractuelles.



Article 3 : Durée du contrat / fin du contrat

Le présent contrat prend effet à la date de signature et est conclu pour une durée indéterminée, sauf résiliation par une des Parties par lettre recommandée, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois et le paiement des frais de mise hors tension par la partie qui donne son préavis.

La date figurant à côté de la signature de la Partie ayant signé en dernier fait office de date pour le présent contrat.

Les parties marquent irrévocablement leur accord sur les clauses du présent contrat et reconnaissent avoir pris connaissance du Règlement de raccordement, disponible sur le site Internet du GRD. Toutefois, l'URD qui en manifeste expressément le souhait peut en obtenir une version papier.

| Etabli eı | n deux exe | mplaires | . Chacune des Partie | s déclare avoi | r reçu un exer | nplaire. | |
|-----------|------------|----------|----------------------|----------------|----------------|----------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fait à | | le | 15 septembre 2022 | | | | |

Pour le Gestionnaire du Réseau de Distribution

Pour l'Utilisateur du Réseau de Distribution



Annexe 1 Modalités d'exécution et délais de réalisation du raccordement

Les modalités d'exécution et les délais de réalisation d'un raccordement ou d'une adaptation d'un raccordement existant sont communiqués à l'utilisateur du réseau dans le cadre de l'offre qui lui est transmise en annexe du présent contrat. Pour l'exécution des travaux de raccordement, le GRD respectera les modalités de l'offre acceptée par l'URD.



Annexe 2 Identification du raccordement

| Nom de l'URD | |
|----------------------------------|--|
| Adresse du point de raccordement | |

| Cabine du GRD | |
|---------------------------|--|
| Dénomination de la cabine | |
| N° de la cabine | |

| Raccordement principal | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Type | BT |
| Type of Connection prélèvement | Choisissez un élément. |
| Type of Connection injection | Choisissez un élément. |
| Tension nominale | 230 - 3x230 - 3N400 V (*) |

| Puissance de raccordement | |
|---------------------------|-----|
| Prélèvement | kVA |
| Injection | kVA |

| Valeurs de réglage équivalant à la puissance de raccordement | | |
|--|-------------------|--|
| Type de limiteur | Valeur de réglage | |
| Disjoncteur 230 V | A | |
| Disjoncteur 400 V | A | |
| Fusibles 230 V | A | |
| Fusibles 400 V | A | |

Remarque:

- Pour les fusibles, prendre le calibre inférieur à la valeur de réglage mentionnée



| Equipement de mesure (prélèvement et injection) | | |
|---|--------------------------------|--|
| Emplacement des équipements de mesure | Chez l'URD | |
| Comptage réalisé en | BT | |
| Туре | AMR ou T-MMR ou MMR ou YMR (*) | |
| Tension de mesure | V | |
| Mise à disposition d'impulsions | oui / non (*) | |
| Comptage double sens | oui / non (*) | |

| Point de raccordement | (prélèvement et injection) | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Localisation | | voir description du raccordement, annexe 3 |

| Point d'accès | |
|---------------|--|
| Localisation | voir description du raccordement, annexe 3 |

| Point de mesure | |
|-----------------|--|
| Localisation | voir description du raccordement, annexe 3 |

| Limites | |
|-----------------------------------|--|
| Limites de propriété | voir description du raccordement, annexe 3 |
| Limites d'exploitation (conduite) | voir description du raccordement, annexe 3 |
| Limites d'entretien-réparation | voir description du raccordement, annexe 3 |



| Unité de production locale (*) | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Puissance de l'unité de production | kVA | | | | | | |
| Puissance nette injectée dans le réseau | kVA | | | | | | |
| Développer si plusieurs unités de production | n de mêmes sources ou de sources différentes | | | | | | |
| Source | Eolien, Photovoltaïque, Hydraulique, Cogénération, <mark>Système de stockage</mark> ou Autre à spécifier (*) | | | | | | |
| Type de production à installer | Décentralisée avec compensation Décentralisée avec valorisation Auto-consommation (pas d'énergie injectée dans le réseau) (*) | | | | | | |
| Générateur (pour autre que photovoltaïque) | Marque : Type : Nombre : Puissance unitaire : VA Nombre de groupes : Puissance par groupe : kVA | | | | | | |
| Onduleur (pour panneaux photovoltaïques) | Marque : Type : Nombre : Puissance unitaire : VA Power balancer : Oui – Non (*) | | | | | | |
| Protections de découplage | Marque relais: Type relais : | | | | | | |
| Protection de déséquilibre | Marque relais: Type relais : | | | | | | |
| Protection anti-retour d'énergie vers le réseau (obligatoire pour une auto-consommation) | Marque relais: Type relais: | | | | | | |

NB

- L'installation de production doit rester accessible pour vérification et pour l'exécution des tests individuels à la demande du gestionnaire de réseau, des autorités ou d'un organisme de contrôle. L'entreprise d'installation et l'utilisateur de réseau doivent collaborer à cette fin.
- En cas de dysfonctionnement ou de suspicion de dysfonctionnement lors du couplage au réseau, le gestionnaire de réseau peut effectuer des contrôles spécifiques et éventuellement découpler le système de production du réseau.
- Avant la mise en service, l'utilisateur de réseau a reconnu être au courant des aspects de fonctionnement et de sécurité de l'unité de production.
- Cette installation devra rester conforme en tout temps aux « Prescriptions techniques spécifiques de raccordement d'installations de production décentralisée fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution » (document C10/11) émis par la Fédération des Gestionnaires de Réseaux Electricité et Gaz en Belgique et disponibles sur leur site internet : www.synergrid.be.



Annexe 3

Description du raccordement


Légende

| Texte | Abréviation |
|--|-------------|
| gestionnaire du réseau de distribution | GRD |
| utilisateur du réseau de distribution | URD |
| réseau de distribution du GRD | RD |
| câble de raccordement (un ou plusieurs câble(s) ou ligne(s)) | CR |
| coffret de comptage | CC |
| compteur électrique | CE |
| installation de l'utilisateur | IU |
| câble de liaison | CL |
| parties fonctionnelles du réseau de distribution | PF |
| point d'accès (point de prélèvement / point d'injection) | PA |
| point de mesure | PM |
| point de raccordement | PR |
| transformateur de courant | TC |

Couleurs du schéma





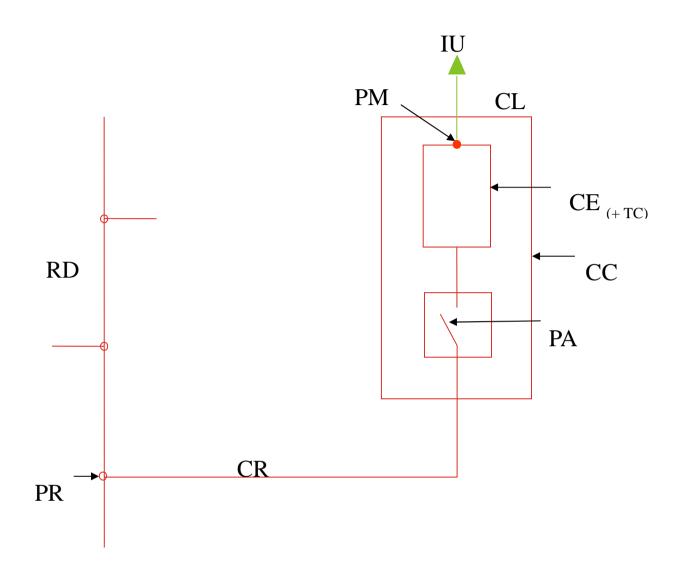

Annexe 4 Prescriptions spécifiques du GRD

Responsabilités

L'entretien, la réparation et la conduite des installations dont la propriété et l'entretien sont du ressort du GRD tels que définis ci-avant se feront sous la responsabilité d'ORES, dénommée GRD (Gestionnaire du Réseau de Distribution) dans le présent contrat, et seront réalisés par le siège d'exploitation de XXXXX.

Annexe 5

<u>Dispositions relatives à l'accès des personnes aux</u> installations de raccordement

<u>Rappel important</u>: le personnel du GRD devra pouvoir accéder en permanence au comptage avec un minimum de contraintes et ce pour faciliter la rapidité des interventions.

L'accès aux installations de l'URD est soumis à ses procédures d'accès et de sécurité mentionnées en annexe 6.

Annexe 6

<u>Procédures d'accès et de sécurité spécifiques applicables</u> dans le site de l'URD

« A compléter par l'URD le cas échéant »



Annexe 7 Dispositions diverses

Confidentialité

Les dispositions du R.T. Electricité ainsi que l'article 17 de l'Arrêté du 21 mars 2002 du gouvernement wallon relatif aux gestionnaires de réseaux en matière de confidentialité sont intégralement d'application aux données et informations échangées entre parties en exécution du Règlement.

Annexe 8 Personnes de contact

| Gestionnaire du réseau de distribution - GRD | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----|-----|----------|---|--|--|
| Nom | Téléphone | Fax | GSM | Courriel | Commentaire | | |
| Pannes N° général | 078/78 78 00 078/15 78 01 | - | - | - | 24h/24 Semaine 8h à 20h Samedi 9h à 13h | | |

| Utilisateur du réseau de distribution - URD | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|----------|-------------|--|--|
| Nom | Téléphone | Fax | GSM | Courriel | Commentaire | | |
| Contact général : | | | | @ | | | |
| Contact particulier | | | | | | | |

